

MAXEN

EXPLOITEZ VOS DONNÉES
PAS LA PLANÈTE


ÉTUDE DU FONDS DE
PRÉVOYANCE

VISION
-Structure 2.0

Identification Équipement : Unité d'apport d'air neuf au gaz à feu indirect Application : Ventilation Dessert : Prototypage : 22041-XXX Étiquette (tag) : MUAJ ID : 003	Location Site : Bâtiment : Division (Aile) : Etage : Local / Repère : Emplacement : Sol	Leads Droit : Annoté / Reçu : Page : 1 de 1
	Références techniques MOTEUR : Fabricant : TECO WESTINGHOUSE Modèle : ASDANE055-4-S N° série : KT38A022016 Capacité : 5 HP Châssis (FR) : 154T TPM (HPM) : 1740 Enveloppe (ENCL) : SDP Voltage : 575/380 Amperage (FLA) : 5.24 Lubrification : QTE / NOM ITEM : 1. MOTEUR BRULEUR Fabricant : BLASZEP-C Modèle : 19024006 N° série : 19024006 Capacité : 1/2 HP, 360, 2400, TFC Voltage / Amp : 575V - 160 QTE / NOM ITEM : 1. BRULEUR Fabricant : GP COMBUSTION Modèle : CS-N-03 N° série : 1603 Voltage / Amp : CONSOUMABLES : Quantité : 6 Dimension / description : 20 x 25 x 2 Cat : F Type : A PLUS Modèle : 8A Classement : AIR Quantité : 3 Dimension / description : 20 x 25 x 2 Cat : F Type : A PLUS Modèle : 8A Classement : AIR	Code manuel Interpupleur : Sectionneur Local : Démarrage Local : Panneau Local : Panneau Tag : Panneau Circuit : TRANSMISSION : COURROIE : Quantité : 1 Modèle / fabricant : BX55 N° série / lubrification : ROULEMENTS : Quantité / fabricant : Modèle : Lubrification : VOILETS : MOTRISÉS : HUILE : CONTROLES : ELECTRIQUES : CACHIMASSAGE : MATERIE : SOURCES : ELECTRICITE : GAZ NATUREL : GASOLINE : LUBRIFIANT : DEFICIT D'ENTRETIEN : OPT : N° ESTIME : EVALUATION EQUIPEMENT : OPT : FRAIS COLLATERAUX : OPT : N° ESTIME : EVALUATION ENTRETIEN : OPT : Thèmes : Fichier remplit : SALUBRITÉ : DURÉE DE VIE ESTIMÉE : 30 ans : 0 ans : ANNEE : 2020 DURÉE DE VIE RÉGULIÈRE : 19 ans : 19 ans : AGE : 11 ans



NUMÉRISATION

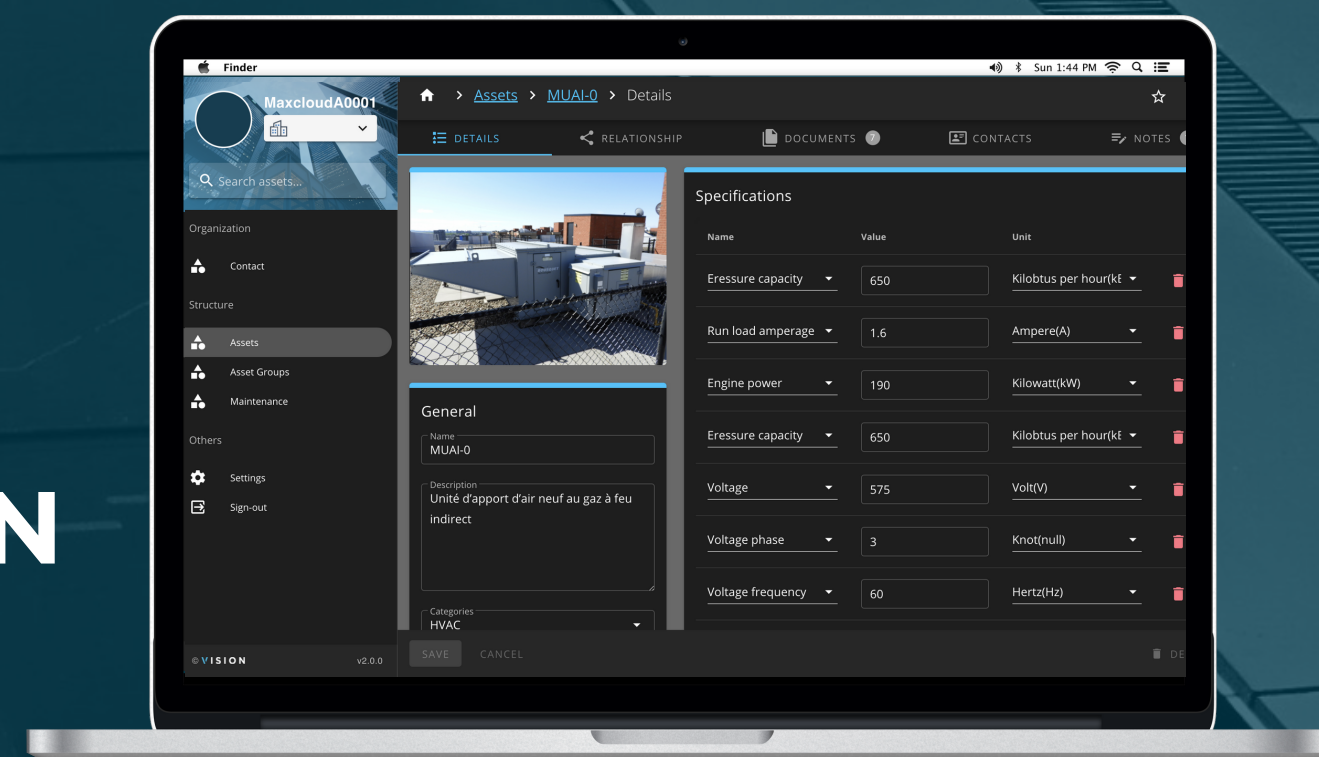

Numérisez vos carnets de maintenance
Faites partie du futur de l'immobilier



1-(514) 568-0048



contact@maxentech.com

maxen-tech.com